


ODPŁYW DO ZK-5	ZASILANIE Z ZK-3	ODPŁYW DO ZK-8	ODPŁYW DO ZK-10	ODPŁYW DO ZK-10	GNIAZDA W ZK-8	GNIAZDA W ZK-8

## ZŁĄCZE ZK-4 STAN ISTNIEJĄCY

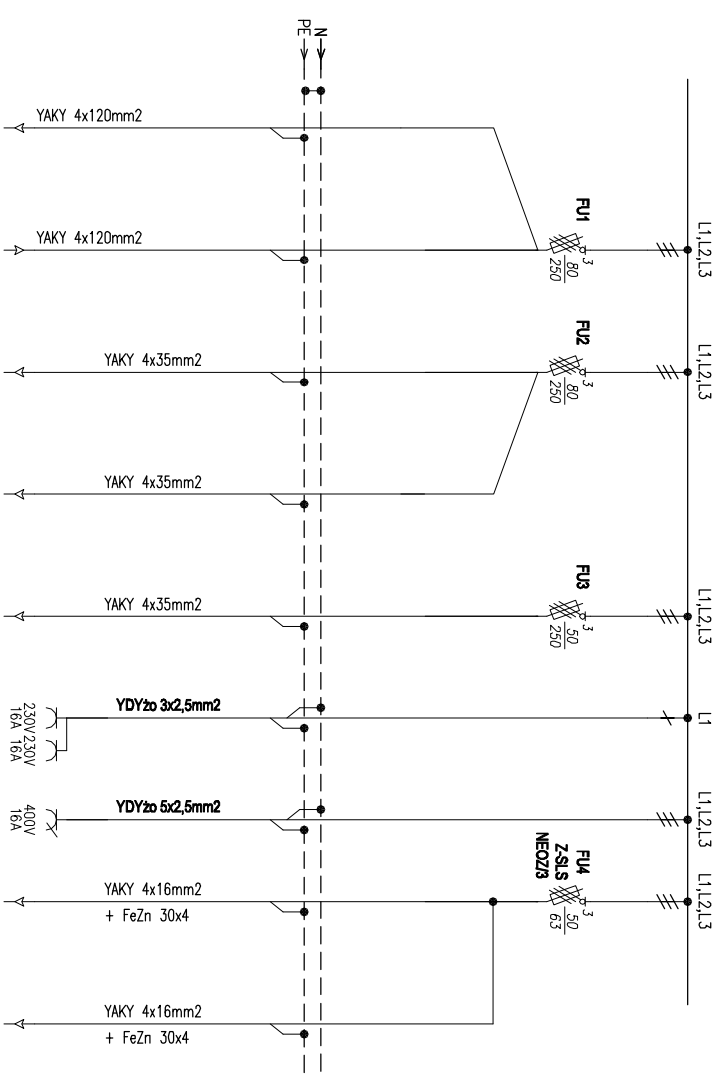

ODPŁYW DO ZK-5	ZASILANIE Z ZK-3	ODPŁYW DO ZK-8	ODPŁYW DO ZK-10	ODPŁYW DO ZK-10	GNIAZDA W ZK-8	GNIAZDA W ZK-8	ODPŁYW DO SK-1	ODPŁYW DO SK-2

## ZŁĄCZE ZK-4 STAN PROJEKTOWANY

projektant:  
**ELSTO**  
UL. JODKOWA 7 I, 62-040 PUSZCZYKOWO  
TEL. 609018190, 618133594  
biuro@elsto.com.pl

inwestor:  
**SRODA XXI Sp. z o.o.**  
Środa Wielkopolska Daszyńskiego 5

tytuł:

**OŚWIETLENIE BOISKA HOKEJOWEGO WŚRODZIE WLKP.**

projektował / opracował:	nr uprawnień:	podpis:
mgr inż. Włodzimierz Dąbrowski	16/77/PW	
mgr inż. Tomasz Słojczyk		

nazwa rysunku:  
**SCHEMAT ZŁĄCZA ZK-4**

tytuł:	tytuł:	nr rys.:	skala:	data:
ELEKTRYCZNA	PW	E-3	-	05.2012